


Signalschnittstelle,
Verstärker und Regelung



Analoge
Schnittstelle

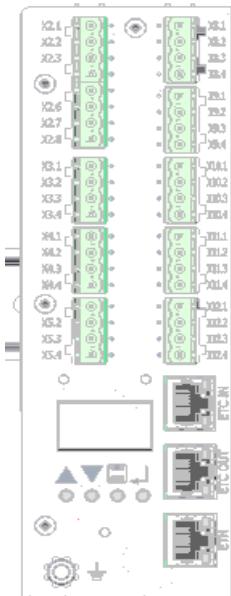

Vorhandene Steuerung
ohne Pumpenregelung



EtherCAT

Konfiguration
Inbetriebnahme
Messdatenerfassung
Ferndiagnose

Umbau:

- Pumpe → bleibt ✓
- Gestänge für Schwenkwinkelübertragung → bleibt ✓
- Schwenkwinkelsensor → bleibt ✓
- Druckaufnehmer → bleibt ✓
oder wird, wenn nicht vorhanden, neu eingebaut
- Proportionalventil → bleibt ✓

Außer: Vorgänger EO1

- TRS - Regler PSR400 → wird eingebaut
- Konfiguration digital mit Parameterdatei
- Vorhandene Steuerung → bleibt ✓
- Pumpenregelung wird in Regelkarte integriert → 1 x pro Pumpe